

Kaivulupa 905-2022-40

Päätöksen tila Lupa myönnetty
Hakemuspäivä 31.3.2022
Voimassaoloaika 2.5.2022 - 30.11.2022
Osoite/sijainti Vanha Satama

Yhteystiedot

Hakija	Maksaja	Urakoitsija
Voimatel Oy	Elisa Oyj	Vaasan kaupunki
Kapteeninväylä 5	PL 499	PL 3
70900 Toivala	00061 Elisa	65101 Vaasa
Työmaan vastaava	Turvallisuuskoordinaattori	
Vaasan kaupunki	Vaasan kaupunki	
PL 3	PL 3	
65101 Vaasa	65101 Vaasa	

Luvan tarkoitus

Vaasan kaupungin uusi asuinkaava Vanhassa Satamassa

Tietoliikenne Elisän kuitukaapelivalmius rakennetaan uudelle kaavalle
Johto-, kaapeli- tai putkityöt Miniputitus jakokaappeineen rakennetaan kuidutusta varten.

Lisätiedot

Tämä hakemus koskee	Kaivu- ja sijoituslupaa
Kaivu-, sijoitusalueen katuosoite	Hevossaarentie 25
Vaikutukset liikenteeseen	Aiheuttaa liikennehaitan
Vaikutukset liikenteeseen, tarkempi selostus	Kaupunki rakentaa Hevossaarentien loppupäähän putkituksen, joissa ojissa Elisa on mukana.
Päällystyskorjaustarve	Ei tarvetta
Vihertyötarve	Ei tarvetta
Laita tähän työnnumero tms. mikäli haluat saada sen laskulle viitteeksi	1320245, VSA Vanha Satama uusi kaava VAIHE 1
Olen selvittänyt alueen johtotiedot.	Kyllä
Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja sijoituslupamääräyksiin, lupamaksuihin ja hoitoluokituskarttaan (Kaivu- ja sijoituslupamääräykset , Tilapäiset lupamaksut ja vuokrat , Hoitoluokituskartta)	Kyllä

Esitys

Hakija anoo kaivu- ja sijoituslupaa em. kohteen kaapelointityölle/vesihuollon saneeraustyöhön oheisten piirustusten mukaan.

Esitän, että hakijalle myönnetään kaivu- ja sijoituslupa oheisten piirustusten mukaiselle kaupungin katualueelle.

Piirustuksien muutokset huomioidaan, hakijalla on tontinomistajien ja -haltijoiden luvat työlle. Jakokaapit saa sijoittaa katualueelle. Kaapit eivät saa olla näkemän tai muun esteenä.

Hakija ilmoittaa lähiasukkaille ja -firmoille ennen töiden alkamista. Kiinteistöihin ja firmoihin on oltava esteetön kulku koko työn ajan. Kevyelle liikenteelle on varattava esteetön, vähintään 1,5 m leveä kulkureitti kaivupaikan ohitse. Tai vaihtoehtoisesti ohjattava kevyt liikenne määräysten mukaisin liikennemerkkein ja opastein vaihtoehtoiselle kulkureitille.

Kaapelien ja kaapeliputkien ym. laitteiden etäisyys samansuuntaisista vesi- ja viemäriputkista on oltava vähintään 3 m. Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla vähintään 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa säädettävä valurautainen kansi, kantavuus 40 tn.

Katualueen ennallistaminen kaivu- ja sijoituslupamääräysten mukaisesti. Työn valmistumisesta on ilmoitettava kaivulupatarkastajalle sähköpostitse. Työssä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -kortti.

Hoitoluokkien mukaisesti päällysteet:

1. hoitoluokan katu	SMA16 tai AB16	16 cm (6+6+4cm)
2. hoitoluokan katu	AB16	10 cm (6+4cm)
3. hoitoluokan katu	AB16 tai AB11	6 cm
Pyörätiet ja jalkakäytävät	AB11	4 cm

Päätös

Lupahakemuksenne on hyväksytty.

Kaupunki perii tästä päätöksestä kaivulupakäsittely- ja valvontamaksuna yhteensä 93,00 € (sis. alv.24%)

Huomautus

Yhteiskaivu

Lisätietoja antaa Ilkka-Matti Kattilakoski, p. 040 611 6864

Lupaehdot

Työssä on noudatettava Kylan 23.2.2022 § 31 hyväksymiä kaivu- ja sijoituslupamääräyksiä.

Allekirjoitus



Sähköisesti allekirjoitettu: Ilkka-Matti Kattilakoski 8.4.2022 14:15

JAKELU

Kyla, kunnossapito, Talvi, Kuusela, Gräsbeck, Korpi, Raja-aho, Peräsalo / Voimatel Oy, Nabb / Elisa Oyj.

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä kun päätös on asetettu nähtäville kaupungin internetsivuille. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7) päivänä kirjeen lähettamisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana ja silloin kun päätös on annettu tiedoksi sähköisesti kolmantena (3) päivänä viestin lähettamisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Kaupunkiympäristölautakunta, PL 3, Raastuvankatu 33 A, 65101 VAASA
sposti: kirjaamo@vaasa.fi

21.12.2021

VALTAKIRJA

Elisa Oyj valtuuttaa tällä valtakirjalla Voimatel Oy:n tai nimeämänsä toimimaan edustajanaan rakennettavien kaapelien, putkitusten ja jatkoskaivojen sijoitusneuvotteluissa sekä niihin liittyvien lupa- tms. hakemusten täyttämisessä, allekirjoittamisessa ja jättämisessä sekä sijoitussopimusten allekirjoittamisessa.

Tämä valtakirja ei oikeuta tekemään sitoumuksia tai ryhtymään muihin toimenpiteisiin, joita valtakirjassa ei ole mainittu.

Valtakirja on voimassa vuoden 2022 loppuun.


Vaasassa 21.12.2021


Elisa Oyj
Tuotanto
Fixed Access



Niklas Granholm
Osastopäällikkö




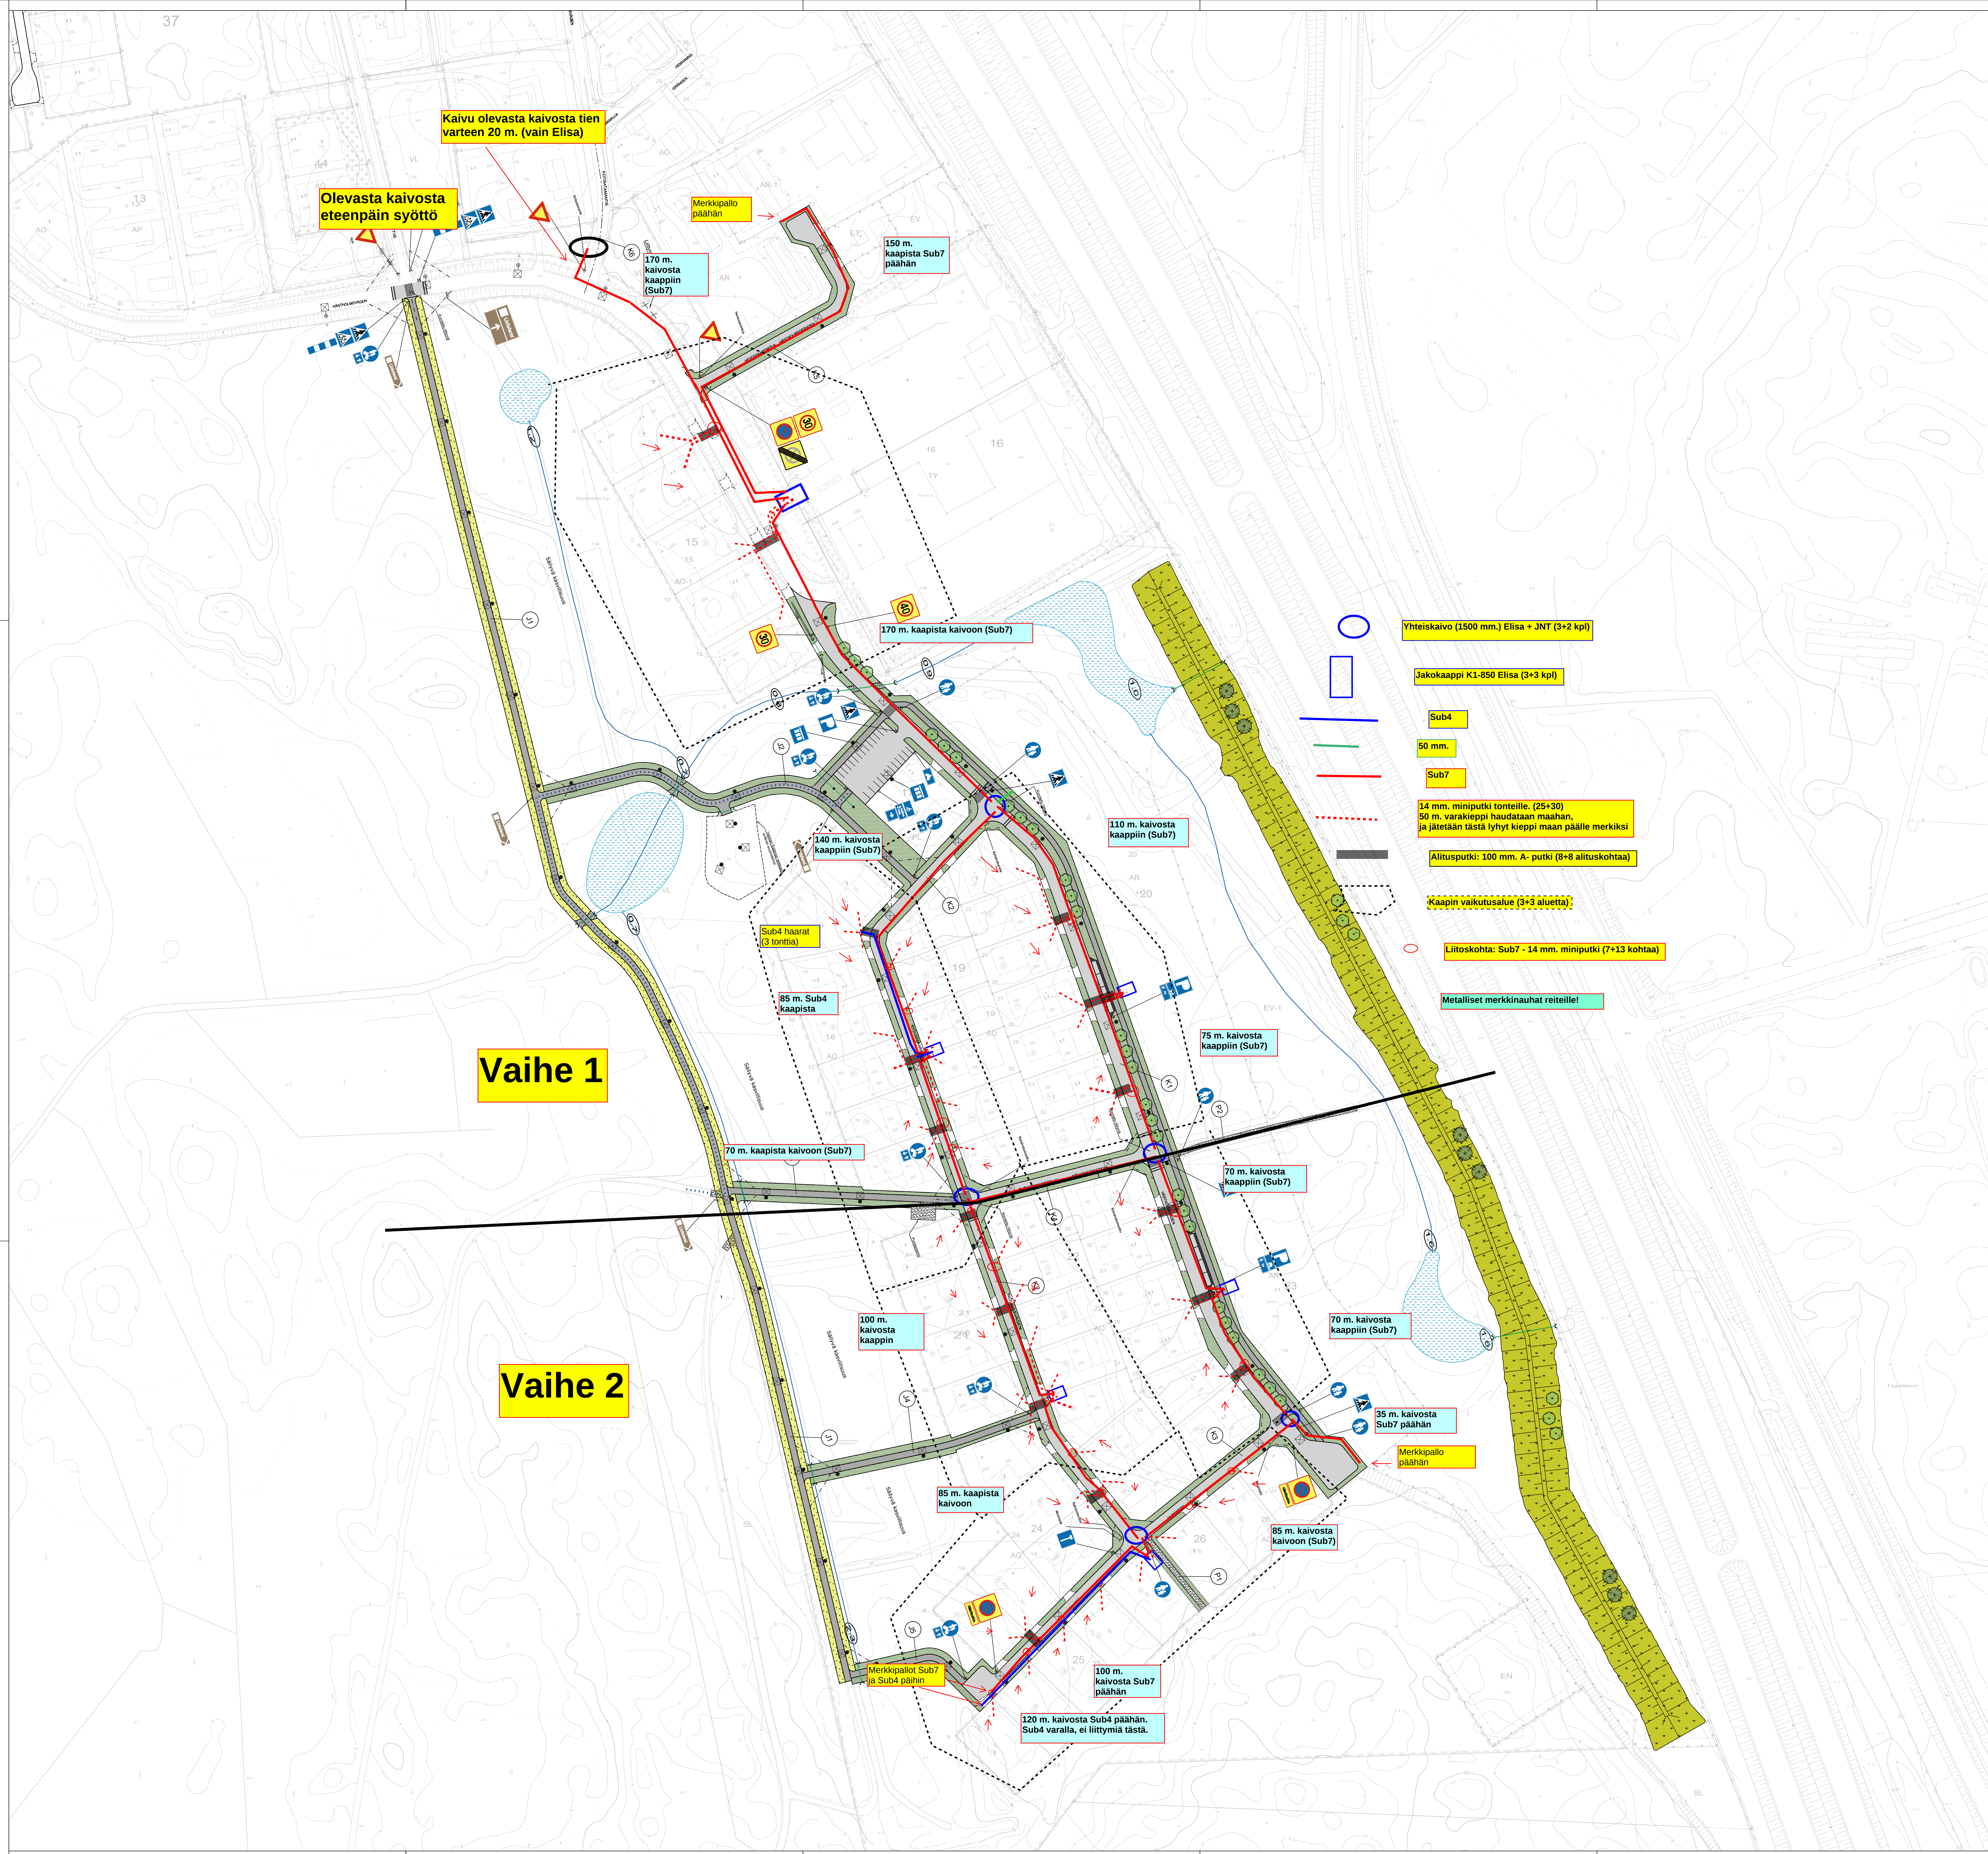

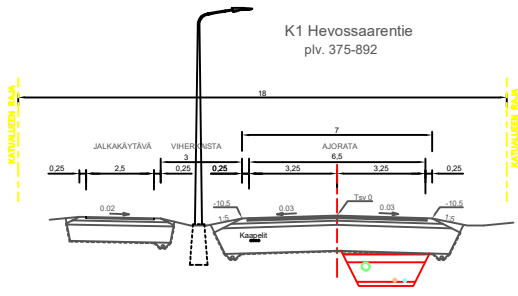

Ajorata		
Päällyste 1	AB16	40 mm
Päällyste 2	ABK22	50 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Jakava kerros	KaM 0/90	950 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		1 290 mm


Jalkakäytävä		
Päällyste 1	AB11	40 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Teräsvetko		
Jakava kerros	KaM 0/90	800 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		890 mm

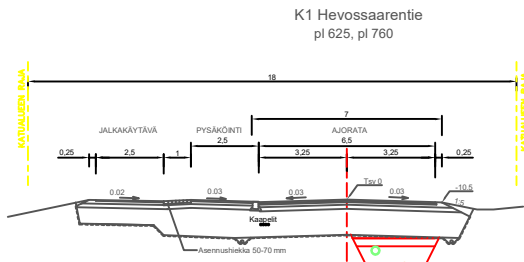


Ajorata		
Päällyste 1	AB16	40 mm
Päällyste 2	ABK22	50 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Jakava kerros	KaM 0/90	950 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		1 290 mm

Pysäköinti		
Päällyste 1	AB16	50 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Jakava kerros	KaM 0/90	950 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		1 290 mm


Jalkakäytävä		
Päällyste 1	AB11	40 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Teräsvetko		
Jakava kerros	KaM 0/90	800 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		890 mm

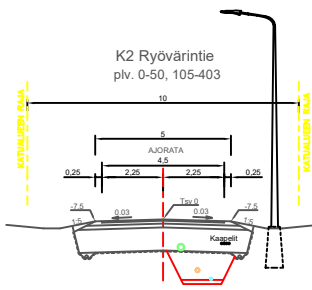


Ajorata		
Päällyste 1	AB16	50 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Jakava kerros	KaM 0/90	850 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		1 150 mm

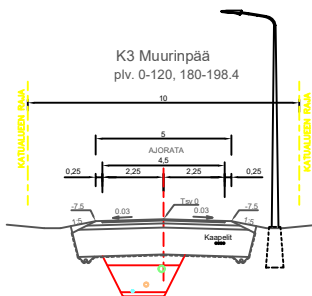


Ajorata		
Päällyste 1	AB16	50 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Jakava kerros	KaM 0/90	1000 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		1 300 mm

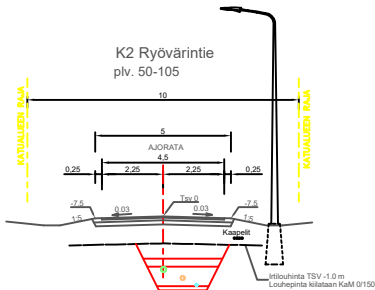


Ajorata		
Päällyste 1	AB16	50 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Jakava kerros	KaM 0/90	850 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		300 mm

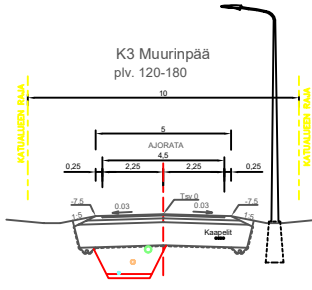


Ajorata		
Päällyste 1	AB16	50 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Jakava kerros	KaM 0/90	850 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		1 150 mm

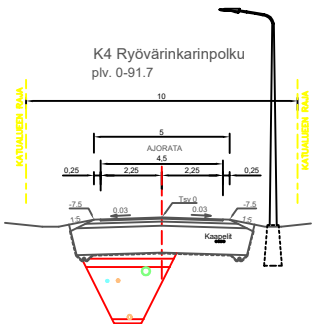


Ajorata		
Päällyste 1	AB16	50 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Jakava kerros	KaM 0/90	1000 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		1 300 mm

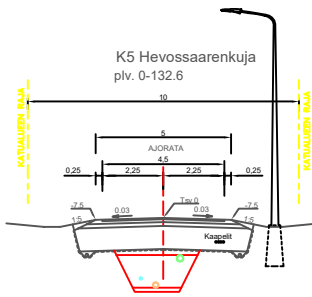


Ajorata		
Päällyste 1	AB16	50 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Jakava kerros	KaM 0/90	850 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		1 150 mm

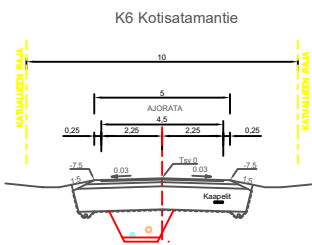


Ajorata		
Päällyste 1	AB16	50 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Jakava kerros	KaM 0/90	850 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		1 150 mm



J1, J2 plv. 0-150, J3, J4, J5		
Päällyste 1	AB11	40 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Teräsvetko		
Jakava kerros	KaM 0/90	800 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		890 mm



J1, J2 plv. 0-150, J3, J4, J5		
Päällyste 1	AB11	40 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Teräsvetko		
Jakava kerros	KaM 0/90	800 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		890 mm



J2 plv. 150-208		
Päällyste 1	AB11	40 mm
Profilointi	KaM 0/32	100 mm
Kantava kerros	KaM 0/63	150 mm
Teräsvetko		
Jakava kerros	KaM 0/90	300 mm
Suodatinkangas	N3	
Yht:		890 mm